



www.nyc.gov/fdny

إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك (FDNY) مكتب مكافحة الحرائق

www.nyc.gov/fdny

أكتوبر 2018 (أ)

جديدا!

ستتغير ملصقات عادم الطهو التجاري (RANGEHOOD) الخاصة بك!

17
16 18
15 19
14 20
13 21
12 22
11 23
9 24
8 25
7 26
6 27
5 28
4 29
3 30
2 31
1

THIS EXHAUST SYSTEM
HAS BEEN CLEANED AS REQUIRED
BY NYC FIRE CODE 609.4.1 AND
MUST BE RE-SERVICED WITHIN 90 DAYS
FROM THE DATE PUNCHED
PROOF OF COMPLIANCE FOR USE BY CERTIFIED
COMMERCIAL COOKING EXHAUST SYSTEM COMPANY

John Smith Commercial
Cooking Equipment
Guru 999 12345678

Commercial Cooking
Equipment Guru Inc.

Company Commercial Cooking Equipment Group Inc.
DBA _____
NYC LIC # 999
Address 999 Main Street, Brooklyn, NY 11209
Phone Number 999-999-9999

PUNCH HERE IF
PRECIPITATOR/
POLLUTION CONTROL
IS PRESENT

Unauthorized posting is a crime punishable by fine and/or imprisonment

PUBLIC USE: Scan to
check company info.

Peel here after punching

JAN	APR	JUL	OCT	2018	2019	2020
FEB	MAY	AUG	NOV			
MAR	JUN	SEP	DEC			

ملصقات الشفطات الأنبوبية

لماذا تحتاج عوادم الطهو التجاري (الشفطات الأنبوبية) إلى ملصقات؟

يستلزم قانون مكافحة الحرائق في مدينة نيويورك إجراء الفحص الدوري والتنظيف لأنظمة العادم للطهو التجاري ومعدات الطهو التجاري الأخرى التي تُنتج أبخرة مُحملة بالشحوم. تحتوي ملصقات الشفطات الأنبوبية على معلومات مهمة عن تنظيف عادم الطهو التجاري.

لماذا ستغير ملصقات الشفطات الأنبوبية؟

اكتشفت إدارة التحقيقات بمدينة نيويورك قيام العديد من شركات تنظيف الشفطات الأنبوبية بالانخراط في أنشطة غير قانونية. تضمن الملصقات الجديدة للشفطات الأنبوبية أنك تقوم بتوظيف إحدى الشركات المعتمدة من إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك.

ما مشكلات ملصقات الشفطات الأنبوبية القديمة؟

كانت علامات ملصقات الشفطات الأنبوبية القديمة تختلف في الحجم والشكل واللون والخامة؛ وهو الأمر الذي يعني أنه يمكن تزييفها بسهولة. علاوة على ذلك، كان يصعب على إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك والجمهور فهمها وتحديدتها.


كيف تبدو الملصقات الجديدة للشفطات الأنبوبية؟

تم إجراء توحيد قياسي للملصقات الجديدة للشفطات الأنبوبية بالعديد من التدابير الأمنية. لا تستطيع أي شركة سوى الشركات المعتمدة من إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك أن تقدم الملصقات الجديدة للشفطات الأنبوبية المحمولة للأنشطة التجارية. يسهل على موظفي إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك والجمهور تحديد الملصقات الجديدة للشفطات الأنبوبية.

ما الأفضل في الملصقات الجديدة في الشفطات الأنبوبية؟

تحتوي ملصقات الشفطات الأنبوبية الجديدة على التدابير الأمنية التالية:

- رمز QR يسمح للجمهور وإدارة الإطفاء في مدينة نيويورك بالوصول إلى قائمة الشركات المعتمدة من إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك.
 - طبقة الأشعة فوق البنفسجية المعدنية الملوّنة جودة عالية ويستحيل نسخها ظاهرياً.
 - الرمز الشريطي
- سوف يأتي كل مُلصق برقم مسلسل فريد من نوعه.

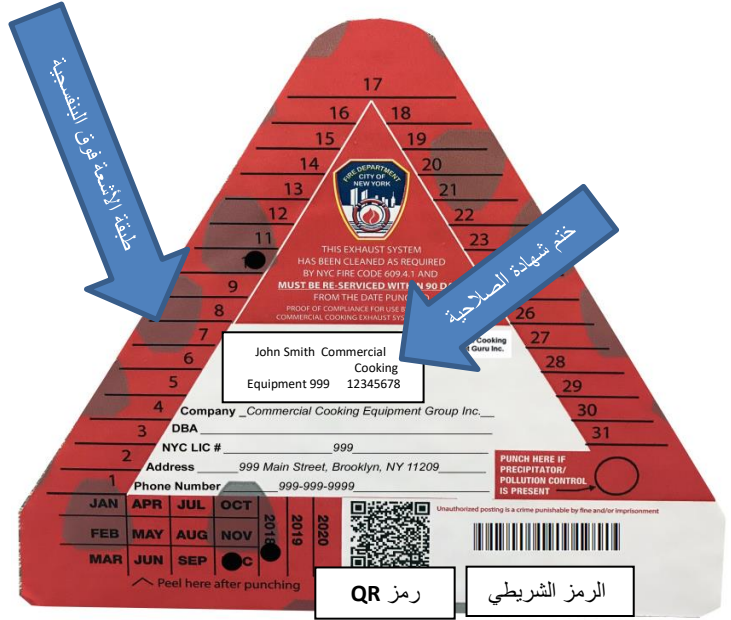

متى سنرى المُلصقات الجديدة للشفطات الأنبوبية؟

ابتداءً من 15 نوفمبر 2018


- يجب وضع المُلصقات الجديدة بعد الصيانة.
- تسري ملصقات الشفطات الأنبوبية التي وُضعت في مرات الصيانة السابقة حتى تاريخ نهاية صلاحيتها - ولكن ليس بعد يوم 14 فبراير 2019.

ابتداءً من 15 فبراير 2019

- لن تعترف إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك إلا بملصقات الشفطات الأنبوبية الجديدة، وسوف تقوم بإصدار مخالفات للمشاريع التجارية التي لا تمتلك الملصقات الملائمة الموائمة للخدمة.

كيف يمكنني الإبلاغ إذا كان ملصق الشفط الأنبوبي مزيفاً؟

لن توجد طبقة الأشعة فوق البنفسجية المعدنية عالية الجودة في الملصقات المزيفة (انظر الصورة إلى اليمين)، أو سوف تكون طبقة الأشعة فوق البنفسجية المعدنية عالية الجودة قائمة للغاية.

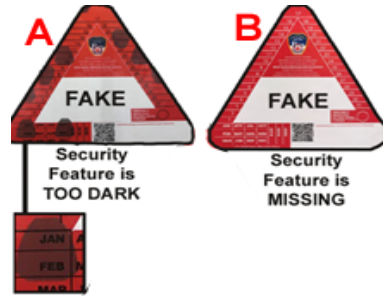

ختم شهادة الصلاحية

ما ختم شهادة الصلاحية؟

يجب على موظفي شركة تنظيف الشفاطات الأنبوبية الذين قاموا بأداء العمل استخدام ختم شهادة الصلاحية الخاص بهم بعد أداء العمل.

سوف تحتوي الأختام على:

- اسم حامل شهادة الصلاحية بالكامل؛
- رقم شهادة شهادة الصلاحية؛
- اسم الشركة، وهويتها وريما تحتوي على شعار الشركة.



نصائح

كيف يمكنني اختيار شركة نظافة الشفاطات الأنبوبية؟

يمكنك اختيار إحدى الشركات المعتمدة من إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك (من القائمة المتاحة على الرابط <https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/certificates-commercial-cooking-exhaust.page>) أو مسح رمز QR ضوئياً (النقاط صورة أو تحميل تطبيق قارئ رمز QR المجاني) باستخدام هاتفك المحمول، والتأكد من أن اسم الشركة معتمد من إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك. يتم تحديث قائمة الشركات المعتمدة كل 30 يوماً.

PFE QR Code



كيف لي التأكد من عدم توظيف إلا الشركات المعتمدة من إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك؟ قبل إجراء الخدمة، ينبغي لك أن تطلب من الشركة أن تُظهر لك الملصق الجديد الخاصة بالموءمة للشفاطات الأنبوبية. لا تستطيع أي شركة سوى الشركات المعتمدة من إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك أن تطلب الملصقات وأختام شهادة الصلاحية الجديدة. يجب إجراء المسح الضوئي لرمز QR قبل استخدام شركة الصيانة من أجل التأكد من أن الشركة ما زالت معتمدة من إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك.

نيويورك.

ما الذي ينبغي لي فعله في حال كانت شركة الصيانة ما زالت تستخدم الملصقات القديمة؟

ينبغي لك إخبار الشركة بأنه يجب عليهم استخدام ملصقات الشفاطات الأنبوبية الجديدة. وإذا لم تفعل الشركة ذلك، فاستعين بشركة أخرى مُعتمدة من إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك.

ما المخاطر التي تواجهني إذا استخدمت شركة غير معتمدة؟

أولاً وقبل كل شيء، فإنك تخاطر بنشاطك التجاري، وممتلكاتك، وعمالك، وأول من يهرع لندجتك، والعامّة. ثانياً، سوف تتلقى مخالفات. وعلاوة على ذلك، ففي حالة اشتعال حريق، فإن شركة التأمين الخاصة بك سوف ترفض مطالباتك.

كيف يمكنني الإبلاغ عن نشاط غير قانوني، أو احتمال التعرض للاحتيال من الشركة المسؤولة عن الصيانة؟

ينبغي لك الإبلاغ فوراً عن أي مشكلات إلى إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك من خلال الاتصال بالرقم 718-999-2533. كما يمكنك مراسلة: إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك (FDNY) على pubcert@fdny.nyc.gov